Panasonic

シンプルセルコン階段灯　ひとセンサ　ON/OFF

非常用照明器具

施工説明書
取扱説明書

保管用

（一般屋内用）

天井直付型　　品番　FSS41582K　（電池内蔵型）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。
施工に不備があると非常点灯せず正しい避難誘導ができないほか、落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造しない。　感電・火災の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6％）・周波数以外の電源で使用しない。
感電・火災の原因となります。
●蓄電池は、短絡・分解等しない。破裂・火傷・感電・火災の原因となります。

⚠注意

●この器具は一般屋内用器具です。　直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・破損の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。蓄電池の劣化、ちらつきや短寿命及び非常点灯しない原因となります。
●この器具の電源は専用回路にしてください。
●非常灯専用器具です。階段通路誘導灯（非常灯兼誘導灯）には適合しません。
●周囲温度が低い場合、点灯後明るくなるまでに時間がかかったり、チラツキが発生したりする事があります。

配線種類

・火報連動なし
2線式配線の場合

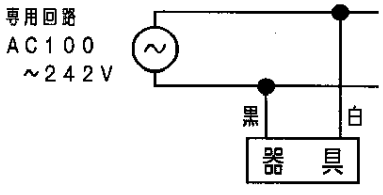

・火報連動なし
3線式配線の場合

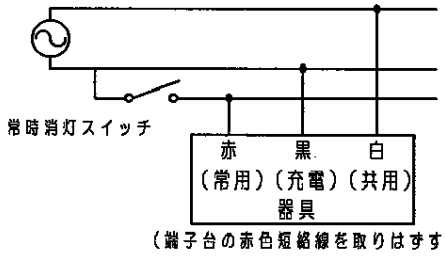

（端子台の赤色短絡線を取りはずす。）

・火報連動あり
2線式配線の場合

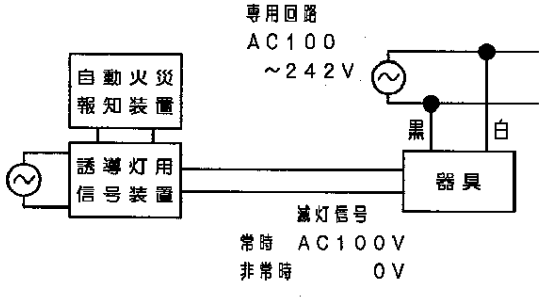

・火報連動あり，3線式配線
（誘導灯信号装置による消灯）の場合

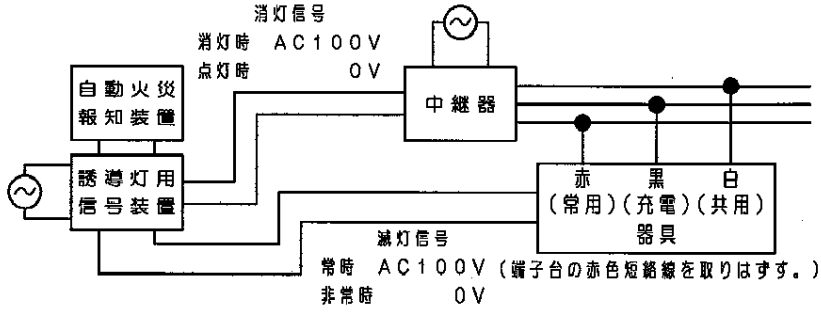

（端子台の赤色短絡線を取りはずす。）

各部のなまえと取付方法

⚠警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

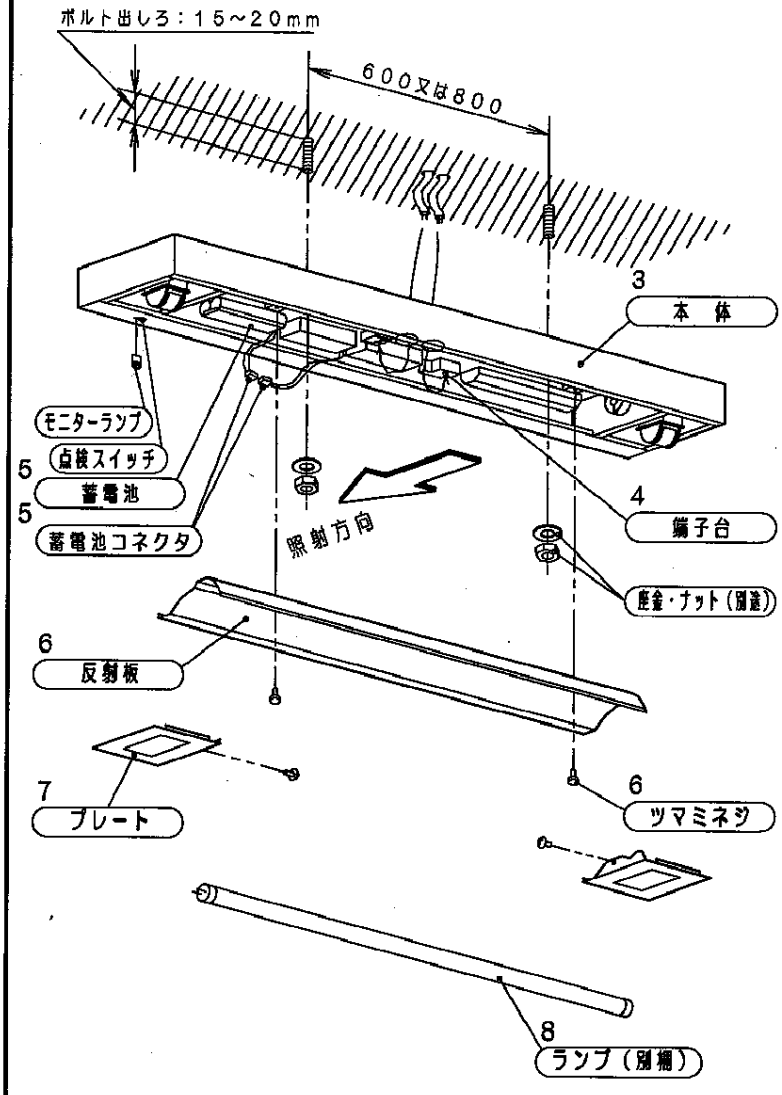

1 取付前の確認

・器具質量（5．2kg）に
十分に耐える様、ボルト取付部の強度を確保して下さい。
取付ボルトは、W3／8又はM10を使用する。
不備があると器具落下の原因となります。

2 センサの調整

・ツマミネジ・ネジをはずし、反射板・プレートを取りはずす。
センサ部のなまえと調整方法
（3～5ページ参照）により調整を行う。

3 本体の取付

・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでください。
・本体を取付ボルトに確実に取付けてください。
（この器具には取付方向に指定があります。器具内の取付方向指示ラベルを確認のうえ取付けてください。）

取付条件

階段室に器具を取付ける場合は右図のように取付けてください。
この場合、L寸法は以下のようになります。

・急な階段　L＝0．5m
・緩やかな階段　L＝1m

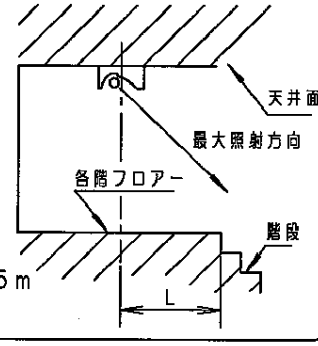

不備があると器具落下の原因となります。

4 電源線の接続

電源線・信号線の接続方法
（6ページ参照）により接続を行なう。
・電源線を確実に差し込んでください。
・電源用端子台の容量は、20Aです。
ただし、火報連動しない場合は15Aです。
・信号用端子台の容量は、15Aです。
・D種（第3種）接地工事が必要。

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因となります。

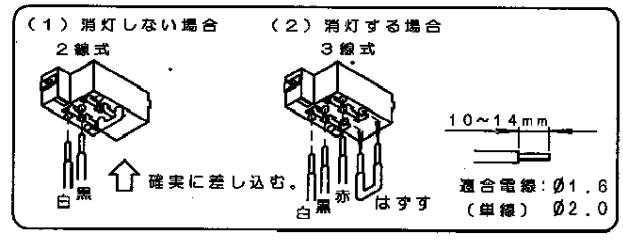

5 蓄電池コネクタの接続

・常用電源通電後、蓄電池コネクタを接続してください。
・方向を合わせ確実に奥まで差し込んでください。
接続が不完全な場合、非常点灯不良の原因となります。

6 プレートの取付

・ネジにてプレートを確実に取付ける。
取付が不完全な場合、プレート落下の原因となります。

7 反射板の取付

・ツマミネジにて反射板を確実に取付ける。
取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。

8 ランプを確実に取付ける

9 点灯確認

・電源通電状態でランプおよびモニターランプが
点灯するか確認する。
・点検スイッチを引き非常点灯を確認する。
（モニターランプは消灯します。）
電池は設置後通電し充電しないと非常点灯しません。
正常に動作しない場合は、故障かな？と思ったときは の項を参照してください。

10 センサの動作確認

・実動作で正常動作（3ページ参照）するかを確認する。
正常に動作しない場合は センサが正常動作しない時は
の項を参照してください。

器具背面図

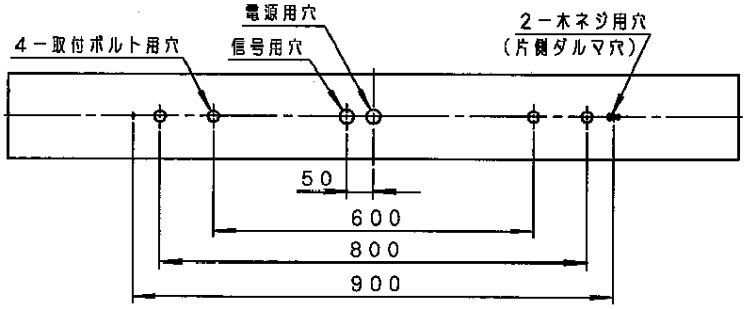

センサ部のなまえと調整方法

点灯保持時間とセンサ角度の調整を行なってください。

（注）本内容は調整の『目安』です。設置条件により検知範囲に差異が生じる場合があります。

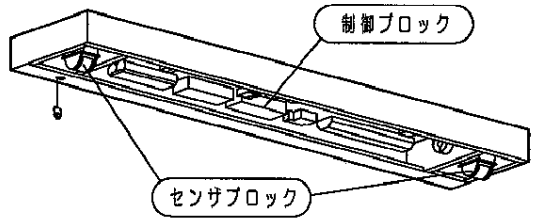

FSS41582Kの場合の位置を表しています。

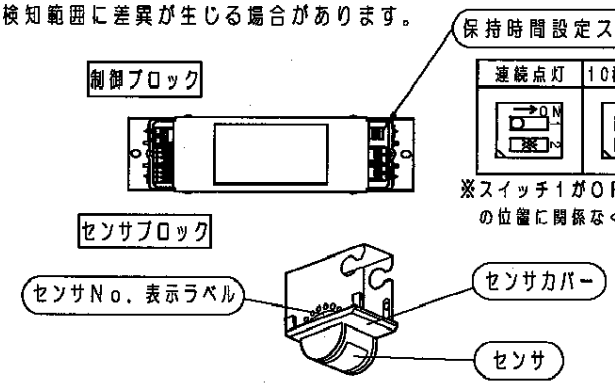

調整のしかた（センサは2個ついていますので各々調整してください。）

1 点灯保持時間を設定。
- 制御ブロック上の保持時間設定スイッチを調整してください。（出荷時設定は、60秒に設定されています。）

2 センサカバーを開く。
- センサカバーの上下2ヶ所の▲刻印方向につまみ、まっすぐ引き出し、回転させてセンサを露出させる。

3 センサの検知方向を調整。
- センサの角度調整のしかた（4ページ参照）により調整を行なってください。
- 設定はセンサNo.表示ラベルで確認してください。センサの調整が不十分ですと、正常動作しませんので注意願います。

4 センサカバーを閉じる。
- センサカバーを開いたのと反対の手順で閉じる。

⚠注意

通常使用時は、点灯保持時間を必ず60秒に設定してください。10秒に設定した場合、階段歩行中に消灯（減光）する原因となります。



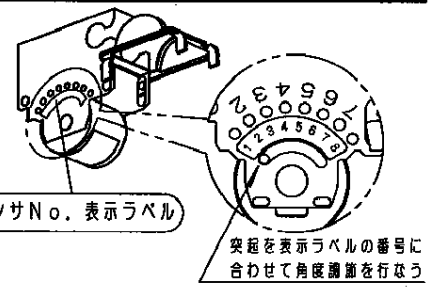

センサ動作説明

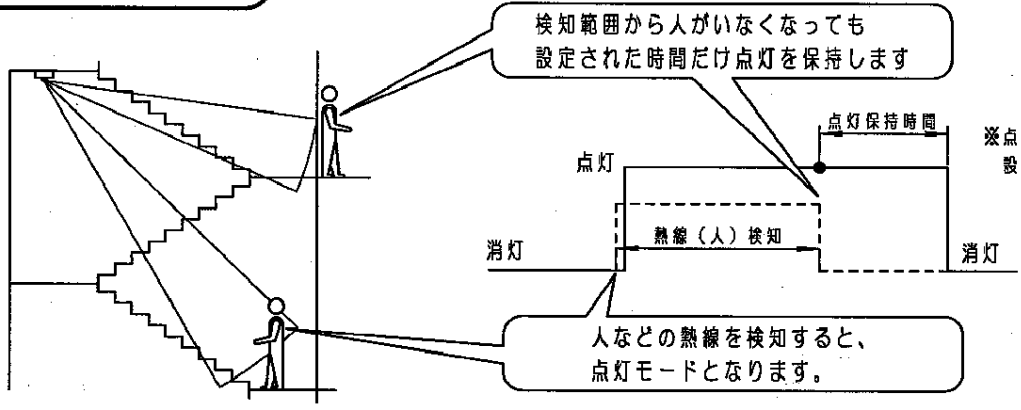

※点灯保持時間は10秒又は60秒に設定可能です。

- 専用電源投入直後はセンサのウォームアップの為、約60秒間強制的に点灯します。
- 熱線検知後、器具が点灯するまでに1～2秒程度かかることがあります。

取説No. FSS41582K-T7

センサの角度調節のしかた

・調整の準備ができましたら、上下階段に合わせて必ず調整を行なってください。
・階段室長さ寸法Ａ、床面から器具までの高さＢ　から求めます。
・器具出荷時は、点検スイッチを右側に見てセンサ右を「Ｎｏ．１」、センサ左を「Ｎｏ．３」に設定しています。

＜上階の検知方向を設定する場合＞

・階段寸法に関係無くＮｏ．１に設定する。

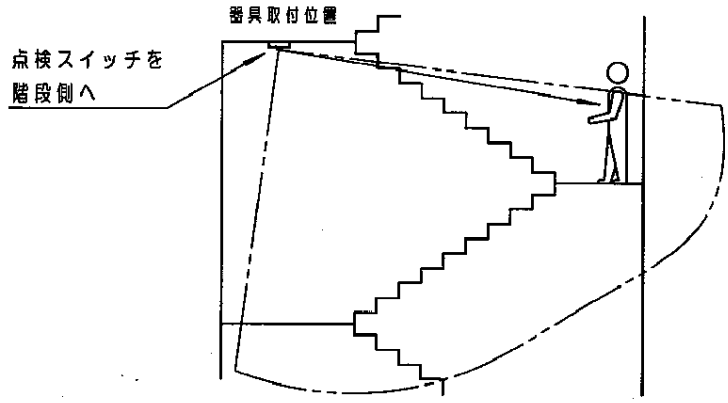

＜下階の検知方向を設定する場合＞

（注）施工の条件によっては下記設定で検知しにくい場合もあります。
器具施工後に必ず確認をしてください。

●下記計算により決定する

１）次式より、Ｄを求める。

$$D=\frac{(B-1)(m)}{(A-C)(m)}$$

２）次表より、センサーＮｏ．を決定する。

Ｄ	センサＮｏ．
Ｄ＜０．９	Ｎｏ．２
Ｄ≧０．９	Ｎｏ．３

●下記の表は設定の目安です。

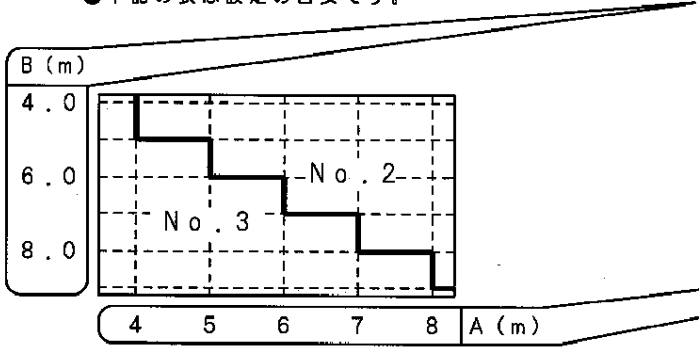

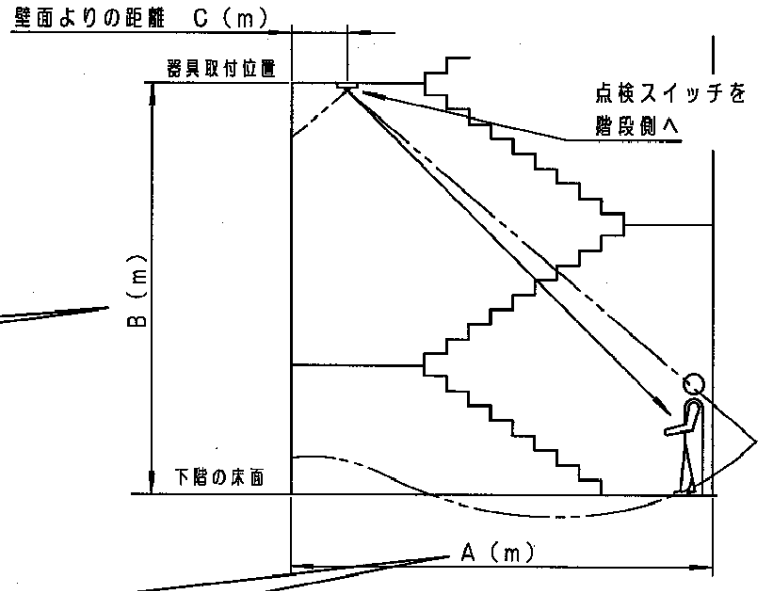

センサ機能を使用しない場合

・連続点灯させる場合に操作してください。
・制御ブロック上の保持時間設定スイッチを調整してください。

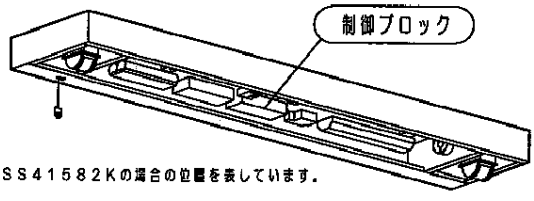

ＦＳＳ４１５８２Ｋの場合の位置を表しています。





※スイッチ１がＯＦＦの場合、
スイッチ２の位置に関係なく連続点灯になります。

センサ検知の注意

センサ検知範囲

垂直方向

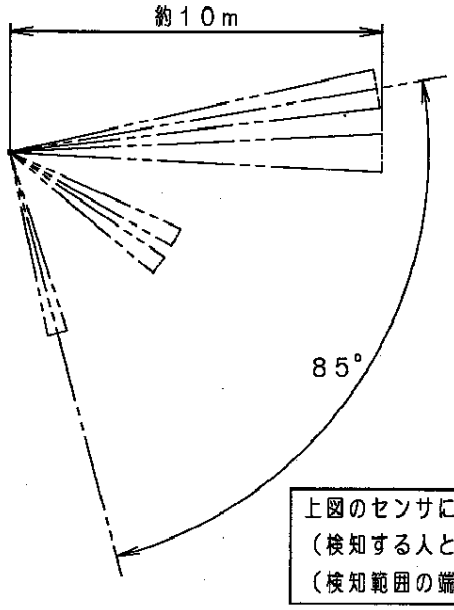

水平方向

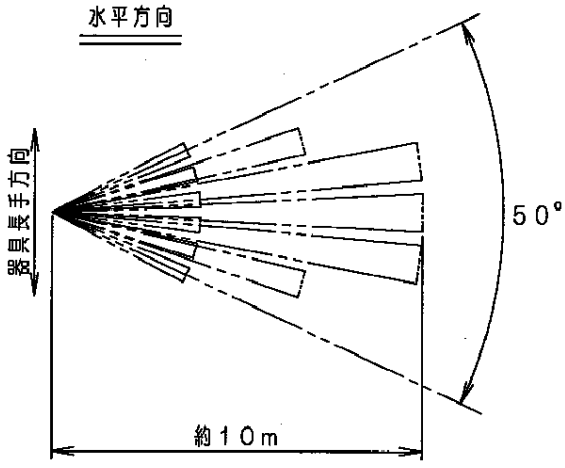

上図のセンサによる検知範囲に入る人の　熱　と　動き　を検知します．
（検知する人と周囲の温度差：３° Ｃ以上，移動スピードは０．３～１ｍ／ｓｅｃ．）
（検知範囲の端部は若干感度が鈍ります．）

（注）・階段の幅は１．５ｍ以内（踊り場の幅は３ｍ以内）としてください．
ビームが疎となり，正常動作しない場合があります．

・周囲温度，人体温度などの条件により検知範囲に差異が生じる場合があります．

・センサは２個とも可動式ですので，
上下階段に合わせて必ず調整をしてください．調整が不十分な場合、正常動作しません．

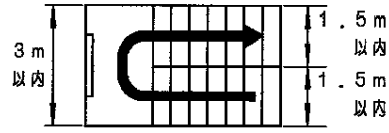

（１）この器具（センサ）は熱線の動きを検知するため，人体以外の変化でも検知し、動作する場合があります．
（例）・太陽光などの強い光の直接照射　・ブラインドやカーテンなどの動き
・エアコンなどの気流　・人体以外の小動物の動き
・検知エリア内の照明器具

（２）この器具（センサ）は温度変化を検知するため，以下の様な場合には，検知範囲や感度が多少鈍くなる場合があります．
（例）・夏場など周囲温度が人体とあまり変わらない場合

（３）この器具（センサ）は　動き　を検知するため，静止している場合や，動きの小さい場合は，検知しない場合があります．

（４）センサのビームを遮へいする障害物がある場合は，検知できません．

センサが正常動作しない時は

表にしたがってお調べいただき、処置を行なってください。

現　象	考えられる原因	処　置
● 人がいなくなっても消灯しない	点灯保持時間が「連続点灯」になっている	点灯保持時間を設定してください。（３ページ参照）
	検知範囲から人などがいなくなっても設定された時間だけ点灯状態を保持。	動かずに約６０秒間待つ（点灯保持設定時間）
	信号端子の入力が０Ｖ	信号装置を接続する。または電源端子から信号端子へ送りをとる。（６ページ参照）
● 点灯しない	センサの前に障害物がある	障害物を取りのぞく
	常時消灯スイッチがＯＦＦになっている	スイッチをＯＮにする（３線式は配線の場合）
● 正常動作しない	センサの角度調整が不十分	センサの角度を再調整をする（３～４ページ参照）
	検知範囲に差異がある	正常動作です。（上記注意を参照ください。）

電源線・信号線の接続方法

出荷時の器具仕様

（注）２点鎖線は器具内を示します。

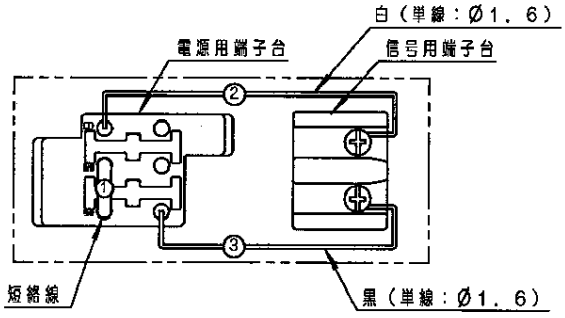

・出荷時は短絡線 ①および、送り電線 ②③ が接続されています。
・施工の際はシステム配線仕様に合わせて、適切な方法で結線してください。
誤結線されますと、火災・感電・破損の原因となります。
・電源電圧はＡＣ１００～２４２Ｖです。

異なる電圧を印加されますと、火災・感電・破損の原因となります。
・Ø２．０（Ｌ＝２２０ｍｍ）を付属しております。
ご使用の電線がØ２．０の場合は同梱のØ２．０の送り用電線と取り替えてください。

送り用電線（付属品）

A火報連動・２線式配線の場合

・送り電線 ② ③ をとり外してください
・右図の通り接続してください。
【送り用電線（付属品）は使用しません】

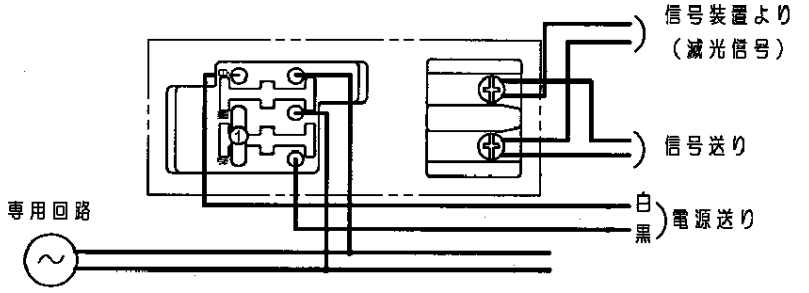

B火報連動・３線式配線（消灯）の場合

・短絡線 ①、送り電線 ② ③ を
とり外してください。
・右図の通り接続してください。
【送り用電線（付属品）は使用しません】

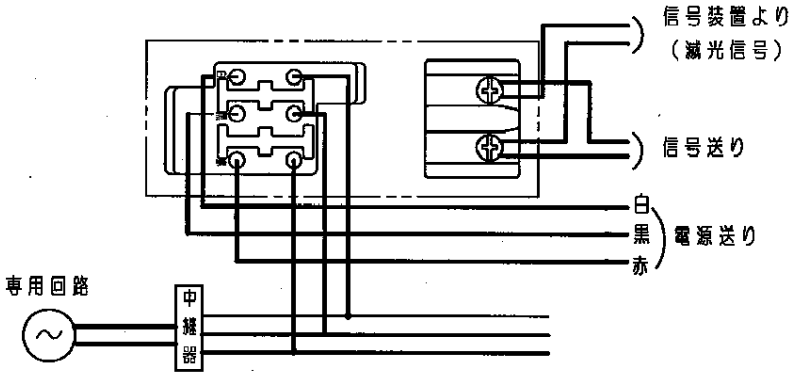

C火報連動なし・２線式配線の場合

【電源送り線がØ１．６の場合】
・右図の通り接続してください。
【電源送り線がØ２．０の場合】
・送り用電線Ø２．０（付属品）と右図の通り取り替えてください。

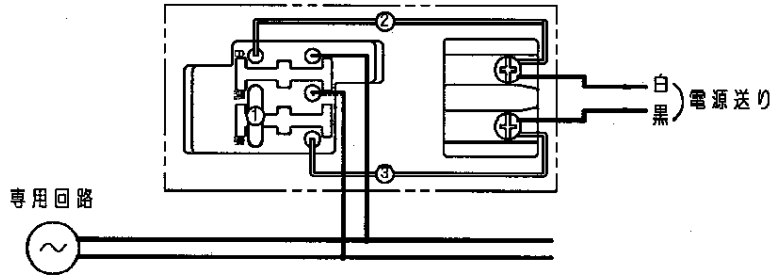

【電源送りをしない場合でも、必ず送り用配線 ②、③ を使用してください。（センサを動作させるため）】

D火報連動なし・３線式配線（消灯）の場合

・短絡線 ① をとり外してください
・送り線 ③ は接続し直してください
【電源送り線がØ１．６の場合】
・右図の通り接続してください。
【電源送り線がØ２．０の場合】
・送り用電線Ø２．０（付属品）と右図の通り取り替えてください。

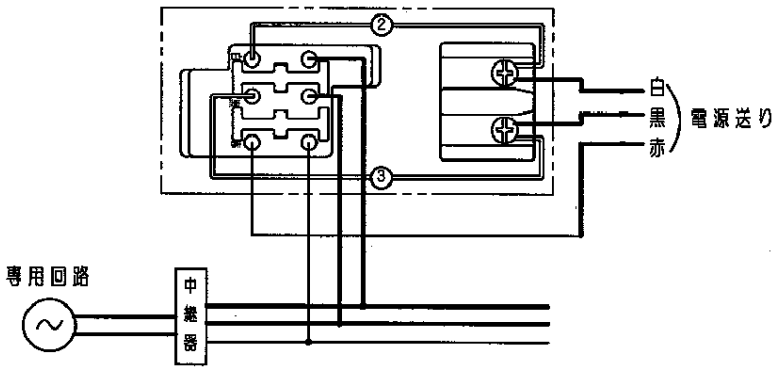

【電源送りをしない場合でも、必ず送り用配線 ②、③ を使用してください。（センサを動作させるため）】

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造しない。　落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

⚠注意

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。　感電の原因となります。
●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。破裂する危険があります。
●蓄電池は絶対に分解しないでください。火傷、感電の原因となります。電池内の液は皮膚や衣類をいためます。
●蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災・破裂・感電・やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。（※1）
法令に基づいて定期的に点検を実施してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などにいたる場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
（チェックシート番号：ＣＬＸ２０２１ＢＡ）点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

※1　照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、８～１０年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は４～６年です。
使用条件は、周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。

使用上のご注意

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳器等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

保証について

・保証について・・・・この商品の保証期間は１年間です。但し、安定器は３年間です。
ランプ・電池などの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
・補修用性能部品の保有期間・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しております。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・部品交換

・器具の清掃について　・・・　・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
・ランプ交換について　・・・　・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
（パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。）

⚠注意
●感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください
●やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと

交換部品

蛍光ランプ	蓄電池
FHF32EX-N-H	ＦＫ７４８（７．２Ｖ　３０００ｍＡｈ）

・蓄電池交換方法　・・・・・　・下図を参照のうえ確実に行なってください。
４８時間以上充電しても３０分間非常点灯しない場合は蓄電池を交換してください。

1　電源を切り、ランプを９０°回転させて取り外す。
電源を切らない場合、感電の原因となります。
2　ツマミネジをはずし反射板をはずす。
3　蓄電池を交換する。
・蓄電池コネクタを抜く。
・蝶ナットと電池ホルダーをはずし、蓄電池を交換する。
4　蓄電池を取付ける。
・はずした手順と逆の手順で確実に取付ける。
・電池ホルダーでリード線をきずつけないでください。
感電・火災の原因となります。
・蓄電池コネクタは確実に差し込む。
接続が不完全な場合、非常点灯不良の原因となります。
5　反射板、ランプを取付ける。
・はずした手順と逆の手順で確実に取付ける。
6　点灯確認
・電源通電状態でランプおよびモニターランプが点灯するか確認する。
・点検スイッチを引き非常点灯を確認する。

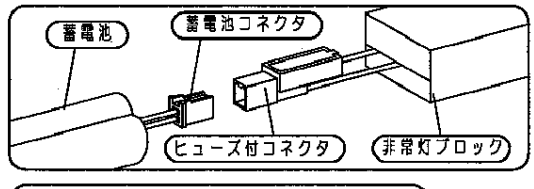

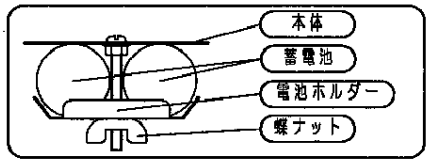

（ランプの交換方法）
ランプ取付手順
① 可動側にソケットを押し込む
② ランプを固定側に差し込む
③ ランプを９０°回転させる

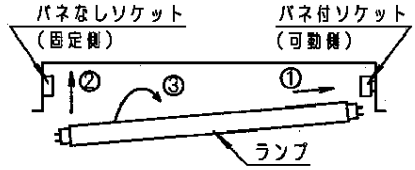

取説No．FSS41582K-T7

◆定期点検　3ケ月に1回は、破損・変形などの外観の点検をお薦めします。
6ケ月に1回は、外観点検と機能点検を併せて行ってください。
（点検については、誘導灯は消防法令、非常用照明器具は建築基準法令に定められていますので必ず実施ください。）

◆設置年月日　　年　　月　　日　　◆取付場所　　◆器具No.

点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者
	外観	機能			外観	機能			外観	機能	

システム動作説明

システム状態＼配線方法		火報連動なし 2線式配線の場合	火報連動なし 3線式配線の場合	火報連動 2線式配線の場合	火報連動 3線式配線の場合
常時	無人時	消灯			
	有人時（センサ検知）	100%で点灯			
	消灯信号入		消灯		消灯
常時（火災信号受信）	無人時			100%で点灯	
	有人時（センサ検知）				
非常時（停電時）		FSS41582K（2110lmで点灯）			

故障かな？と思ったときは

・表に従ってお調べいただき、なお異常がある場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

現象	考えられる原因	処置
常時、蛍光ランプが点灯しない	蛍光ランプの寿命	ランプ交換する
	消灯スイッチOFF	スイッチをONする
非常点灯しない	蓄電池コネクタはずれ	コネクタ接続する
短時間しか点灯しない（30分未満）	蓄電池の充電不足（保管時の自然放電や、施工時の放電など）	48時間以上充電する
	蓄電池の寿命	蓄電池交換する
モニターランプが点灯しない	蓄電池コネクタはずれ	コネクタ接続する

器具定格・接続図

記号・名称

BL：非常灯ブロック
SW1：点検スイッチ
SW2：常時消灯スイッチ
JF：ヒューズ付コネクタ
B：密閉型蓄電池
LED：モニターランプ（発光ダイオード）

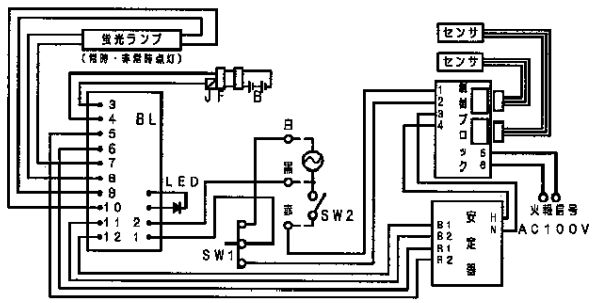

<定格値>

定格電圧	AC100-242V
電池	密閉型Ni-MH蓄電池 7.2V 3000mAh
ランプ	FHF32EX-N-H
入力電流	0.51-0.21A
入力電力	50W-49W
非常時光束	2110lm

Ni-MH Ni-Cd　この器具にはニッケル水素電池または、ニカド電池を使用しております。ニッケル水素電池及び、ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、およびご使用済製品の破棄に際しては電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）　0120-878-236（FAX）
MN1003-070613